



ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ

PROTOKOL Z MĚŘENÍ

Třída **EL 3.**

Skupina **II.**

Úloha

Protokol číslo **5.**

Frekvenční závislost střídavých voltmetrů

Datum **20. 1. 2008**




Schéma zapojení


Soupis použitých přístrojů

Funkční generátor FG 2000

Digitální multimetr MY-64

Analogový multimetr C 4313

40 60 400Hz
0.5   

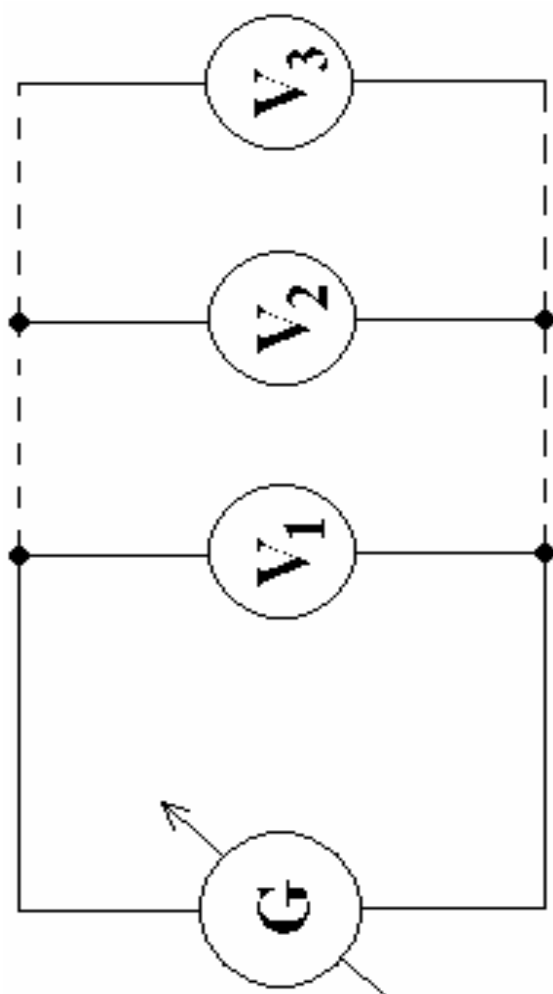

Jméno učitele

Ing. Pavel CHMIEL, Ph.D.

Jméno

Mrkvomil VÝBORNÝ

Známka